
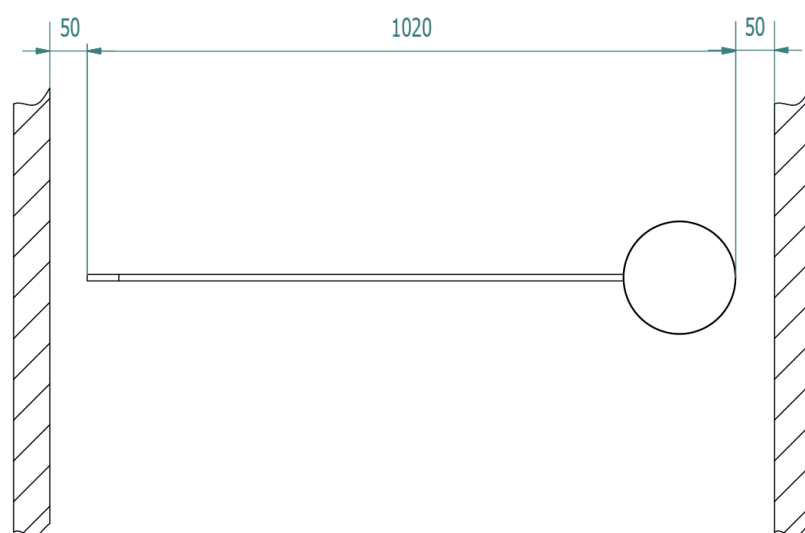
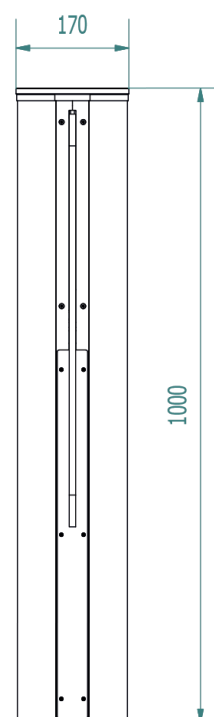


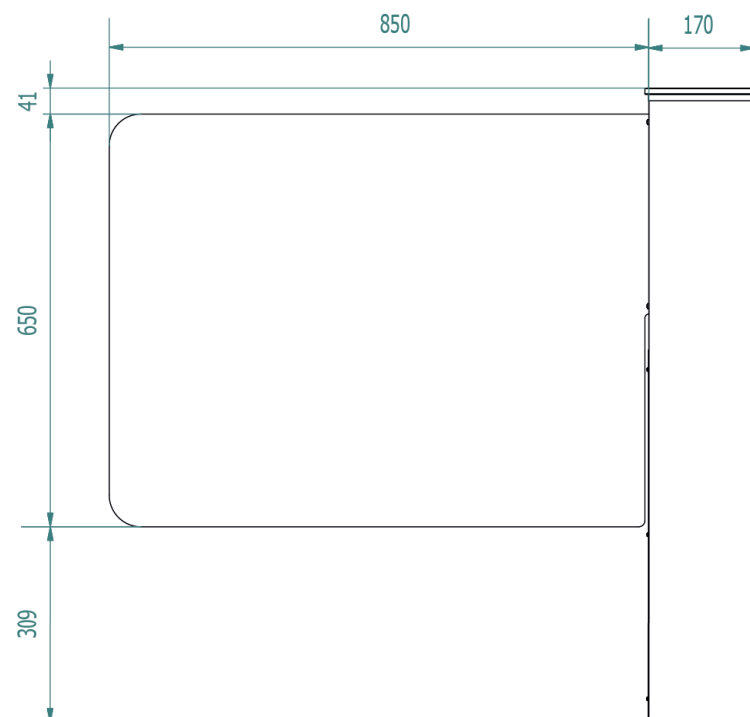

Conessioni elettriche e di segnale.

- A - Utilizzare tubi corrugati minimo 25mm. Ø per alimentazione e 25mm. Ø per comandi.
- B - Cavo di alimentazione rete (230VAC), 3x1.5mmq.
- C - Cavo di comando remoto 8x0.25mmq.

Punti di fissaggio a terra.

- A - Utilizzare le 4 asole sul fondo del tornello.
- B - Fissare con barra filettata M8 ed ancorante chimico o se il pavimento lo consente utilizzare tappi ad espansione in metallo M8.

Vista da sotto

